



OBČINA LAŠKO
LAŠKO

Prejeto:	26 -05- 2020	Sig. z.:
Številka zadeve:		Pril.:
		Vred.:

adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

Št. BJ-871 /20

Občina Laško
Mestna Ulica 2

3270 Laško



Ljubljana, 19.5.2020

Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, kot nosilec urejanja prostora in operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Laško izdaja na podlagi 119. člena in petega odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) naslednje

KONKRETNE SMERNICE k SD UN starega mestnega jedra Laško

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, je z dopisom št. 350-03/2020 z dne 24.3.2020, ki smo ga prejeli dne 26.3.2020, pozval ADRIAPLIN d.o.o., operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občina Laško, da poda konkretne smernice k SD Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Laško (SD UN).

Na območju SD UN je predvidena širitev obstoječega zdravstvenega doma s potrebnimi spremljajočimi prostori za parkiranje službenih vozil, delavnic, skladišč za vzdrževanje le teh in parkirnih površin za obiskovalce.

I. Pri pripravi SD UN starega mestnega jedra je potrebno upoštevati naslednje konkretne smernice:

1. Ob območju SD UN v robu ceste Kidričeve ulice in Mestne ulice poteka distribucijsko plinovodno omrežje odsekov L3-PE200 in L20-PE90 z delovnim tlakom 350 mbar. Prilagamo situacijo obstoječega plinovodnega omrežja.
2. Za izpolnjevanje pogojev ogrevanja iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Uradni list RS, št. 52/2010) se za s prostorskim aktom načrtovane objekte predvidi ogrevanje z zemeljskim plinom v kombinaciji z obnovljivimi viri energije.
3. Za načrtovane objekte se predvidi neposredna priključitev objekta na že zgrajeno plinovodno območje, odsek L20-PE90.
4. Minimalni svetli odmik novo načrtovanega objekta od obstoječega plinovoda naj znaša 2 m.
5. Na območju dovoza z Mestne ulice ali ob morebitni potrebi posega v cestno telo Mestne ulice ali Kidričeve ulice ni dovoljeno zniževanje kote terena.

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.
ID za DDV: SI55956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.

Dunajska cesta 7

1000 LJUBLJANA, Slovenija

Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93

info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

6. Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega plina določa Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 42/2008).

II. Pri pripravi SD UN starega mestnega jedra Laško je potrebno upoštevati naslednje zahteve iz energetskega zakona in iz pravilnikov:

1. Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/2014 in 81/15) določa varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina, ki ga predstavlja zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi.
2. Pri umeščanju predvidenih ureditev v prostor in določitvi odmikov od obstoječe plinovodne infrastrukture je potrebno, poleg vseh veljavnih predpisov in normativov, upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Ur. l. RS št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1).
3. V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globlje od 0,5 m.
4. Priključitev predvidenih objektov se izvede skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Središče ob Dravi, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Zreče in Občine Žalec.

Pripravil

dr. Boštjan Jurjevčič, u.d.i.s.

Alojz Babič, u.d.i.s.
odg. vod. teh. sekt.

Adriaplin d.o.o.

Priloge:

- Situacija obstoječega plinovodnega omrežja

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.


ID za DDV: SI55956149

Matična številka: 5865379

Reg. št. vložka: 1/25697/00

Okrožno sodišče v Ljubljani

Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR

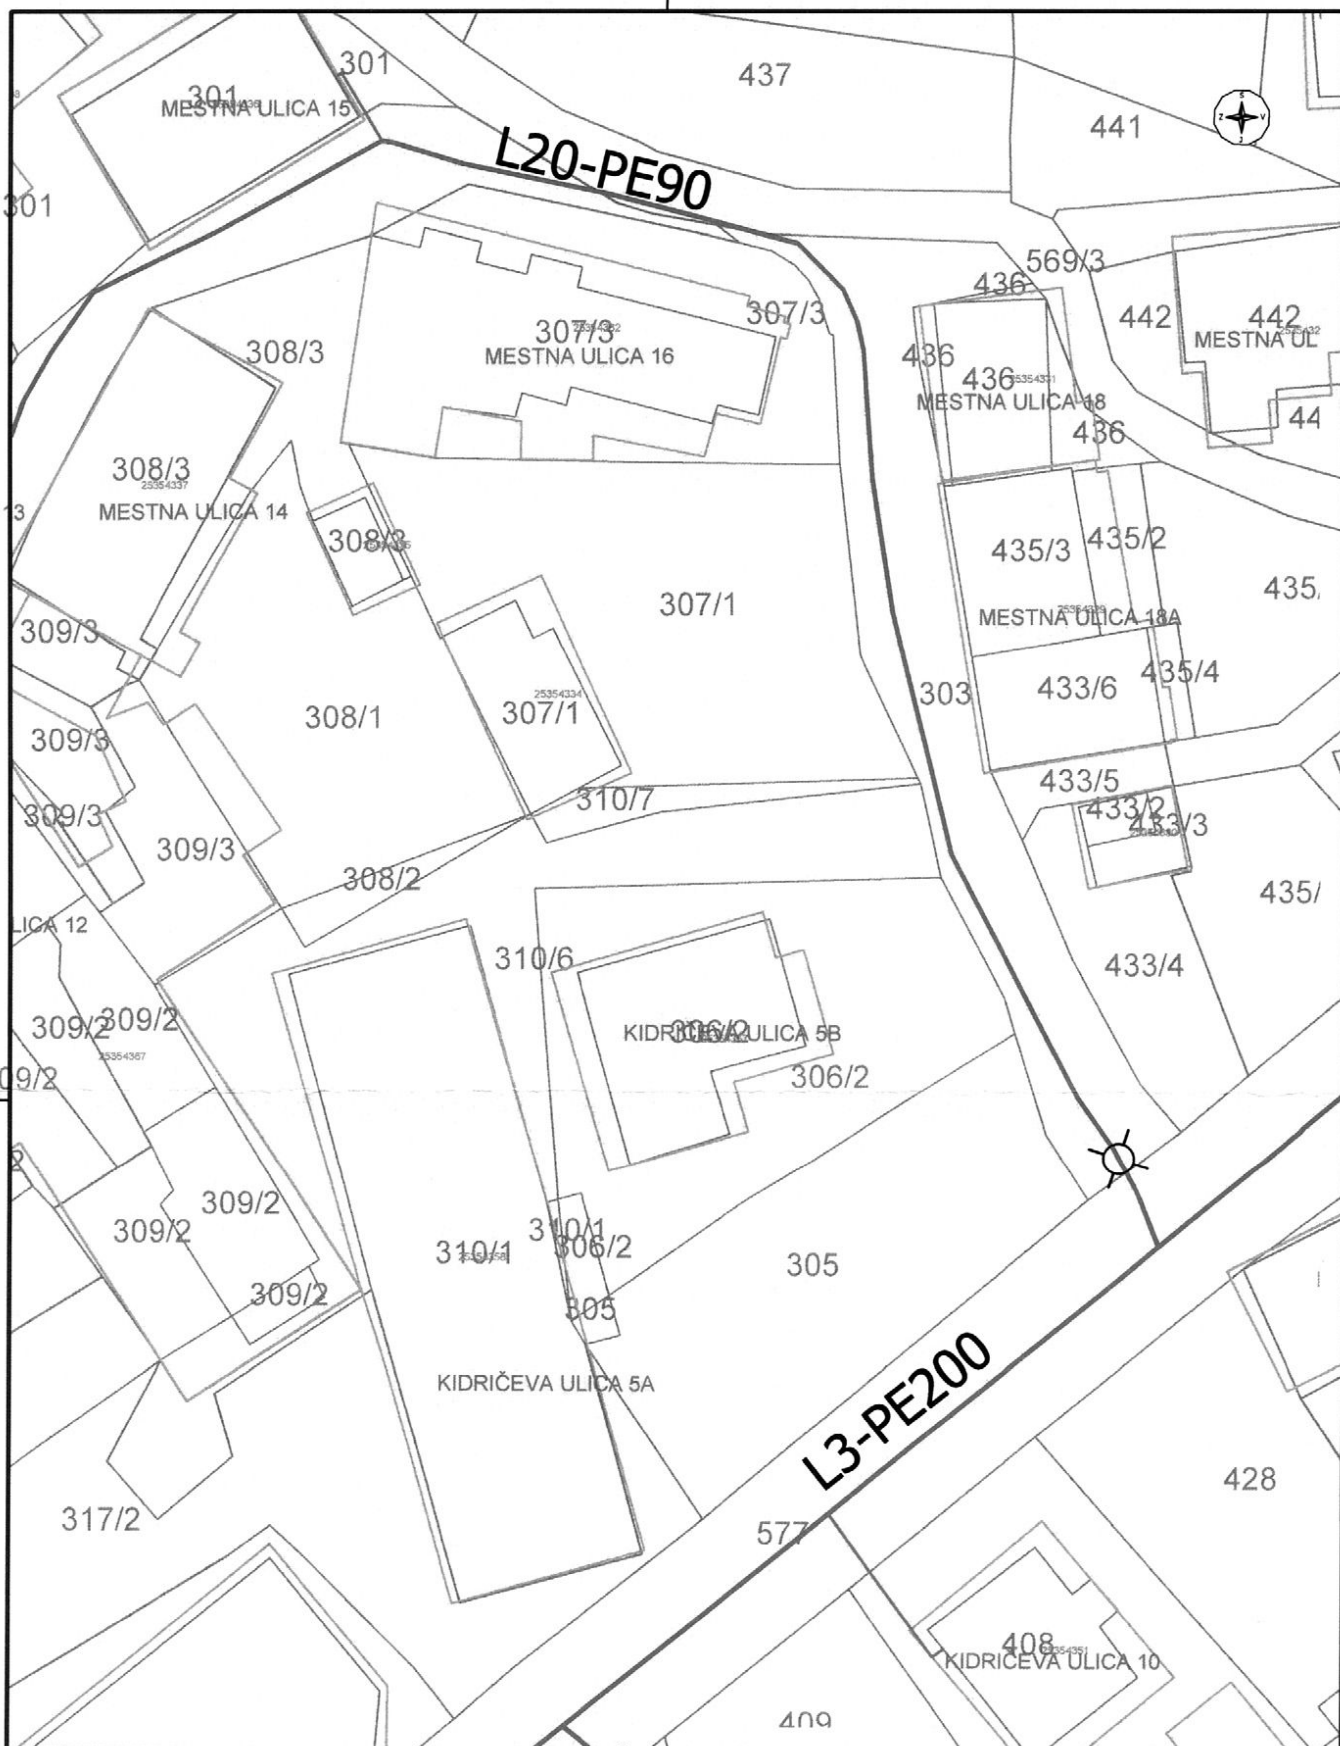

LEGENDA

Obstoječe stanje

-  Plinovodno omrežje 350 mbar
-  Priključni plinovod

Občina:

Laško

Vsebina:

Plinovodno omrežje

SD UN starega mestnega jedra Laško

Merilo:

1:500

Datum:

april 2020

adriaplin

