



Št. 1640/22-KP

Vaš znak: 22-420-2179

adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.  
Dunajska cesta 7  
1000 LJUBLJANA, Slovenija  
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93  
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

datum: 5.9.2022  
št. 306/22 2179

URBI d.o.o., Oblikovanje prostora  
Trnovski pristan 2  
1000 Ljubljana

Ljubljana, 31.8.2022

Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, kot nosilec urejanja prostora in operater distribucijskega sistema plina v Občini Laško, izdaja na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) v zvezi s 119., 110. in 111. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US) naslednje

### **PRVO MNENJE k drugim spremembam in dopolnitvam ZN Taborje II v Občini Laško**

Vložnik, URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, je po pooblastilu Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, št. pooblastila 3503-02/2022 z dne 30.5.2022, z dopisom št. 22-420-2179 z dne 8.8.2022, pozval ADRIAPLIN d.o.o., operaterja distribucijskega sistema plina na območju občine Laško, da poda konkretne smernice in prvo mnenje k osnutku drugih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Taborje II (v nadaljnjem besedilu, SD ZN Taborje II).

Z SD ZN Taborje II je predvidena odstranitev obstoječih objektov na parc. št. 120/5, \*239/1 in 119/2 vse k.o. Reka (1025) ter umestitev dveh stanovanjskih stavb s pripadajočimi ureditvami.

#### **I. Pri pripravi SD ZN Taborje II je potrebno upoštevati naslednje konkretne smernice:**

1. Severno od obravnavanega območja v Cesti na Svetino je zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje, odsek L11C-PE63 z delovnim tlakom 350 mbar.

Prilagamo situacijo obstoječega plinovodnega omrežja.

2. Obstoječe plinovodno omrežje je dovolj zmogljivo za priključitev novih odjemnih mest na območju urejanja prostora. Za načrtovane ureditve se za energetska oskrbo za ogrevanje z omrežnim plinom (v bodoče tudi obnovljivim plinom) lahko predvidi priključitev na obstoječe plinovodno omrežje.
3. Operater distribucijskega sistema gradi novo ali povečuje zmogljivost obstoječe infrastrukture v skladu z zakonom o oskrbi s plini, če mu višina omrežnine, potrjena s strani Agencije za energijo, to omogoča.
4. Pogoje in način priključevanja na distribucijsko omrežje plina določa Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Laško.

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.  
ID za DDV: SI55956149  
Matična številka: 5865379  
Reg. št. vložka: 1/25697/00  
Okrožno sodišče v Ljubljani  
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.  
Dunajska cesta 7  
1000 LJUBLJANA, Slovenija  
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93  
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

5. Priključitev novo načrtovanih objektov na plinovodno omrežje bo možna po pridobitvi soglasja za priključitev.
6. Gradnjo novega plinovodnega omrežja in priključkov lahko izvede le sistemski operater ali od njega pooblaščen izvajalci pod nadzorom sistema operaterja.
7. Vsa križanja plinovoda z načrtovanimi vodi in priključki na gospodarsko javno infrastrukturo morajo biti predvideni pod koti od 30° do 90° in morajo biti v projektni dokumentaciji DGD prikazana in projektno obdelana.
8. V **2,5 m** pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globlje od 0,5 m.

**II. Pri pripravi SD ZN Taborje II je potrebno upoštevati naslednje zahteve iz energetskega zakona, zakona o oskrbi s plini in iz pravilnikov:**

1. Varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina predstavlja zemljiški pas, ki v širini **5 m** poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi.
2. Pri umeščanju predvidenih ureditev v prostor in določitvi odmikov od obstoječe plinovodne infrastrukture je potrebno, poleg vseh veljavnih predpisov in normativov, upoštevati pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar.

Na naš poziv z dne 17.8.2022 nam je pripravljavec dne 22.8.2022, poslal dopolnjeno grafiko osnutka k SD ZN Taborje II. Na podlagi pregledanega tekstualnega dela veljavnega prostorskega akta, je bilo ugotovljeno, da bo za izdajo pozitivnega drugega mnenja potrebno tekstualni del v 7.f členu dopolniti skladno z zgoraj navedenimi smernicami.

Na podlagi pregledanega gradiva SD ZN Taborje II, Adriaplin d.o.o. izdaja pozitivno prvo mnenje k osnutku prostorskega akta.

Pripravil:  
Klemen Pavalec, dipl. ing. str.

Alojz Babič, univ. dipl. ing. str.  
odg. vod. teh. sekt.


**Adriaplin** d.o.o.

Priloge:  
- Situacija plinovodnega omrežja

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.  
ID za DDV: SI55956149  
Matična številka: 5865379  
Reg. št. vložka: 1/25697/00  
Okrožno sodišče v Ljubljani  
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



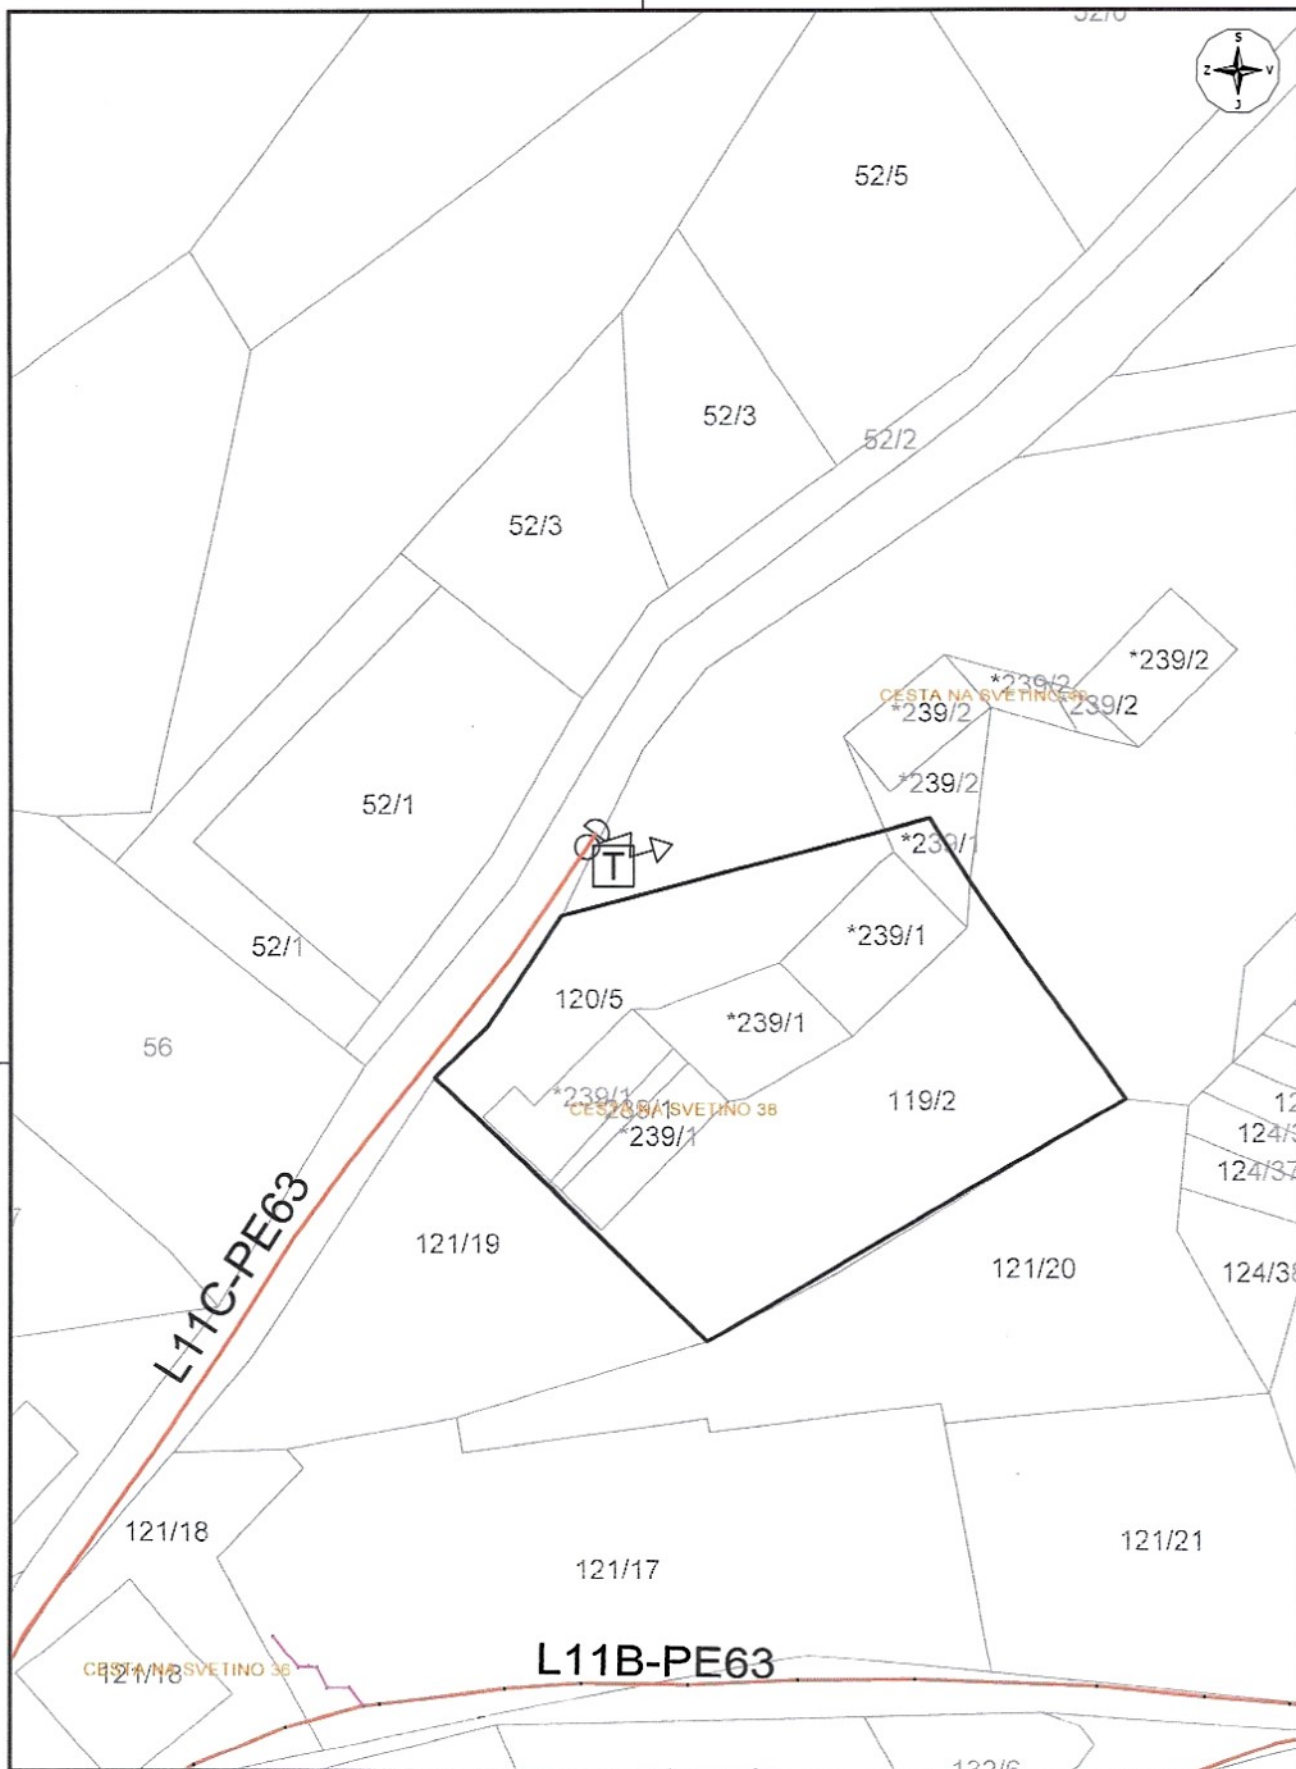

## LEGENDA

Obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje:

- Plinovodno omrežje 350 mbar
- Priključek

Obravnavano območje:

Občina:

**Laško**

Vsebina:

Priloga k smernicam  
SD 2 ZN Taborje II

Merilo:

Ni v merilu

Datum:

August 2022

**adriaplin**

