


TLORIS KLETI - NOVO
M 1:50

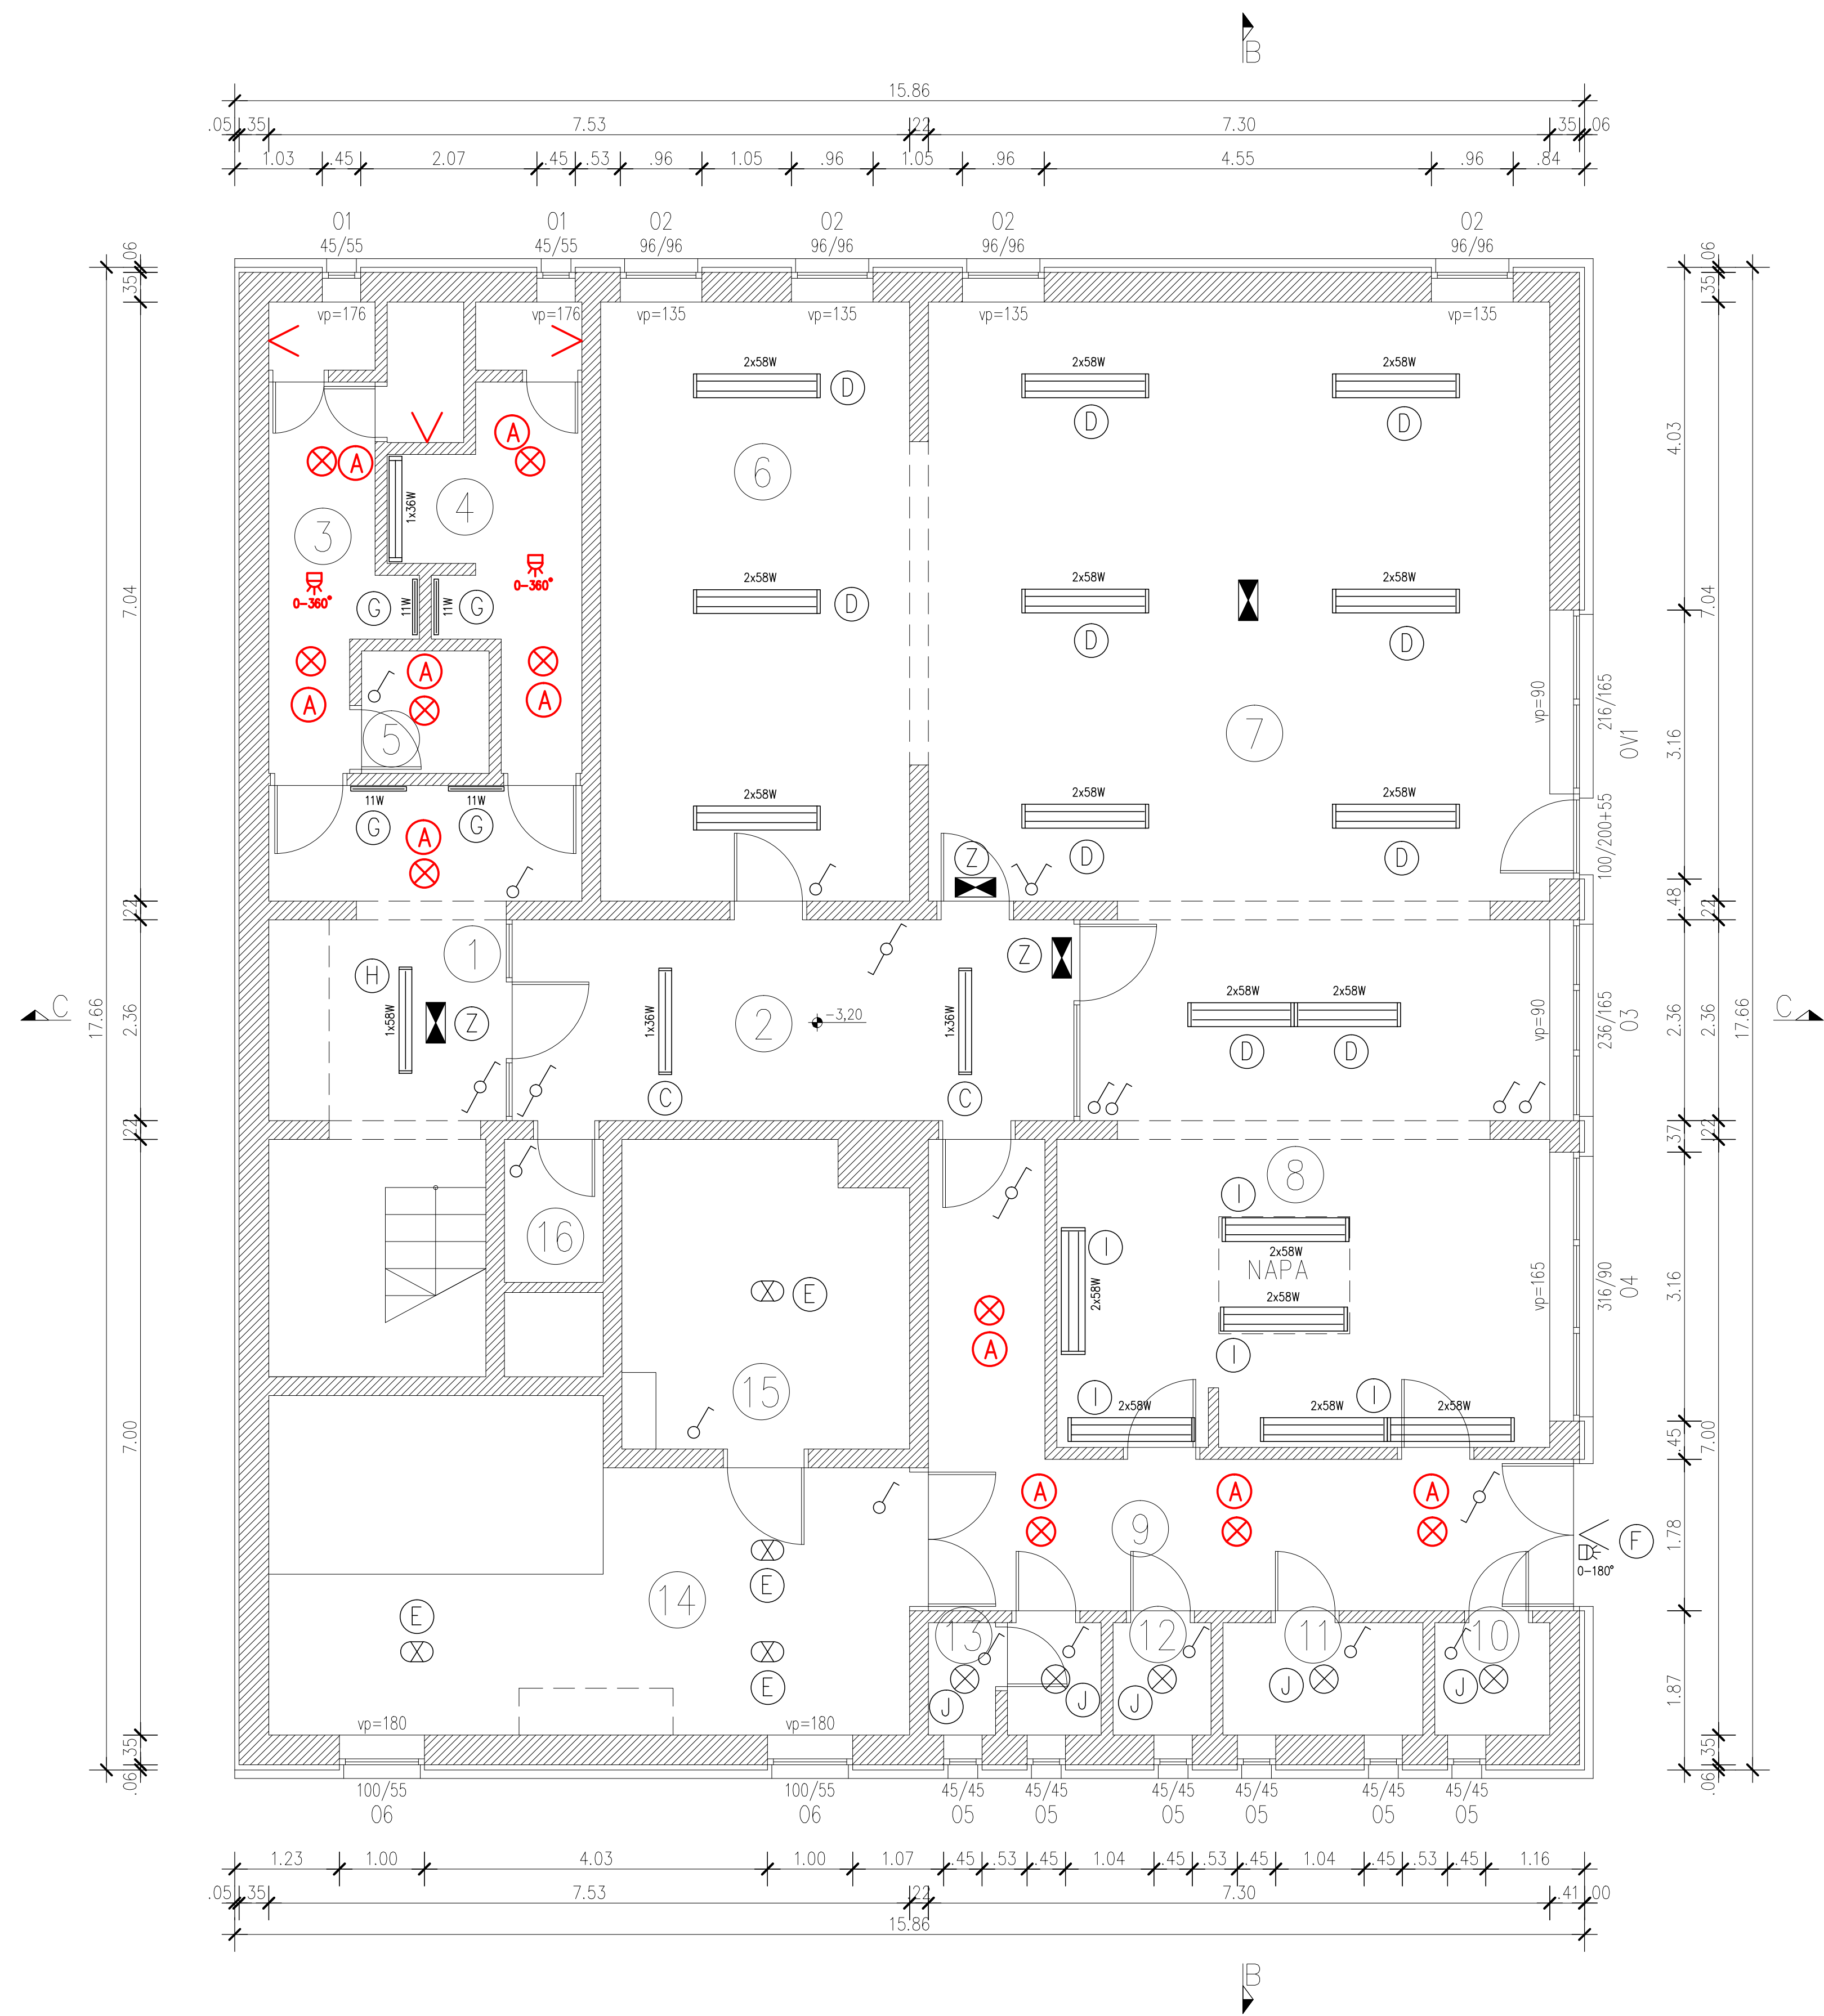

ZAP.ŠT.	PROSTOR	TLAK	POVRŠINA
①	HODNIK	linolej	19,48 m2
②	HODNIK	linolej	15,58 m2
③	WC DEKLICE	keramika	8,16 m2
④	WC DEČKI	keramika	8,00 m2
⑤	PROSTOR ZA ČISTILA	keramika	2,16 m2
⑥	JEDILNICA	linolej	25,56 m2
⑦	JEDILNICA/RAZDELILNICA	linolej	64,42 m2
⑧	KUHNJA	keramika	20,95 m2
⑨	HODNIK	keramika	18,39 m2
⑩	SHRAMBA	keramika	1,78 m2
⑪	SHRAMBA	keramika	3,10 m2
⑫	SHRAMBA	keramika	1,52 m2
⑬	SANITARIJE	keramika	2,49 m2
⑭	ZALOGOVNIKI	bet.estrih	26,98 m2
⑮	KURILNICA	bet.estrih	11,46 m2
⑯	SHRAMBA	keramika	1,95 m2
			231,98 m2

LEGENDA SVETILK

Ⓐ ⊗	SVETILKA TIP PLAFONERA Z VARČNO SIJALKO 26W (WC DEKLICE, DEČK, PROSTOR ZA ČISTILA, HODNIKⓐ)
Ⓑ <	SVETILKA TIP PLAFONERA Z VARČNO SIJALKO 26W (WC DEKLICE, DEČK,)
Ⓘ 0-360°	IR SENZOR GIBANJA
Ⓩ ⚡	VARNOSTNA SVETILKA, 11W, V PRIPRAVNEM SPOJU, Z LASTNIM AKU NAPAJANJEM, AVTONOMIJA 3h
Ⓒ 1x36W	OBSTOJEČA FLUO SVETILKA Z ZAŠČITNIM STEKLOM, 1X36W, EVG (HODNIKⓐ)
Ⓓ 2x58W	OBSTOJEČA FLUO SVETILKA Z PRIZMA STEKLOM, 2X58W, EVG (HODNIK)
Ⓔ ⊗	OBSTOJEČA LADJUSKA SVETILKA Z ZAŠČITNIM STEKLOM, 1X26W, (ZALOGOVNIKI ⑭, KURILNICA ⑮)
Ⓕ 0-180°	OBSTOJEČA ZUNANJA SVETILKA Z IR SENZORJEM GIBANJA
Ⓖ 11W	OBSTOJEČA ZUNANJA SVETILKA Z IR SENZORJEM GIBANJA
Ⓗ 1x58W	OBSTOJEČA FLUO SVETILKA Z ZRCALNIM RASTROM, 1X58W, EVG (HODNIKⓐ)
Ⓘ 2x58W	OBSTOJEČA FLUO SVETILKA Z ZAŠČITNIM STEKLOM, 2X36W, EVG KUHNJAⓐ)
ⓐ ⊗	OBSTOJEČA SVETILKA TIP PLAFONERA Z VARČNO SIJALKO 26W (SHRAMBA ⑩⑪⑫, SANITARIJE ⑬)

OPOMBA:

- SVETILKE RISANE Z RDEČO BARVO SE NA NOVO VGRADIJO. UPORABIJO SE PRIKLJUČNA MESTA OBSTOJEČIH SVETILK.
- V PROSTORIH WC-DEKLICE IN WC-DEČKI SE SVETILKE PRIŽIGAJO PREKO IR SENZORJA GIBANJA (PROSTOR 3, 4).
- SVETILKE RISANE Z ČRNO BARVO OSTANEJO V FUNKCIJI IN SE NE MENJAJO.

±0.00 = kota tlaka v pritličju

TLORIS KLETI - NOVO

c			
b			
a			
Datum:	Sprememba	Podpis:	
SPEKTER PROJEKT, d.o.o. Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Slovenija		Investitor: OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2, 3270 Laško Objekt: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ANTONA AŠKERCA, PODRUŽNIČNA ŠOLA SEDRAŽ	
Identifikacijsko število podjetja: 2257		Risba:	
Ime in priimek	Identifikac. št.	Datum	Podpis
Vodja projekta P.MEDVEŠEK, u.d.i.o.	ZAPS-1406	2015	<i>[Signature]</i>
Odgovorni proj. D. JORDAN, u.d.i.e.	E-0423		
Projektilral			
Projektilral E. ZDOVC i.e.			
Kontroliral			
Vrsta projekta: PZI	Št. projekta: 444/2014-PZI	Št. noštra: 444/2014-PZI-4	Merilo: 1:50
			Št. riabe: 4.5.1